


Rafmagnstengingar á hitastilli við Flowair LEO vatnshitablásara

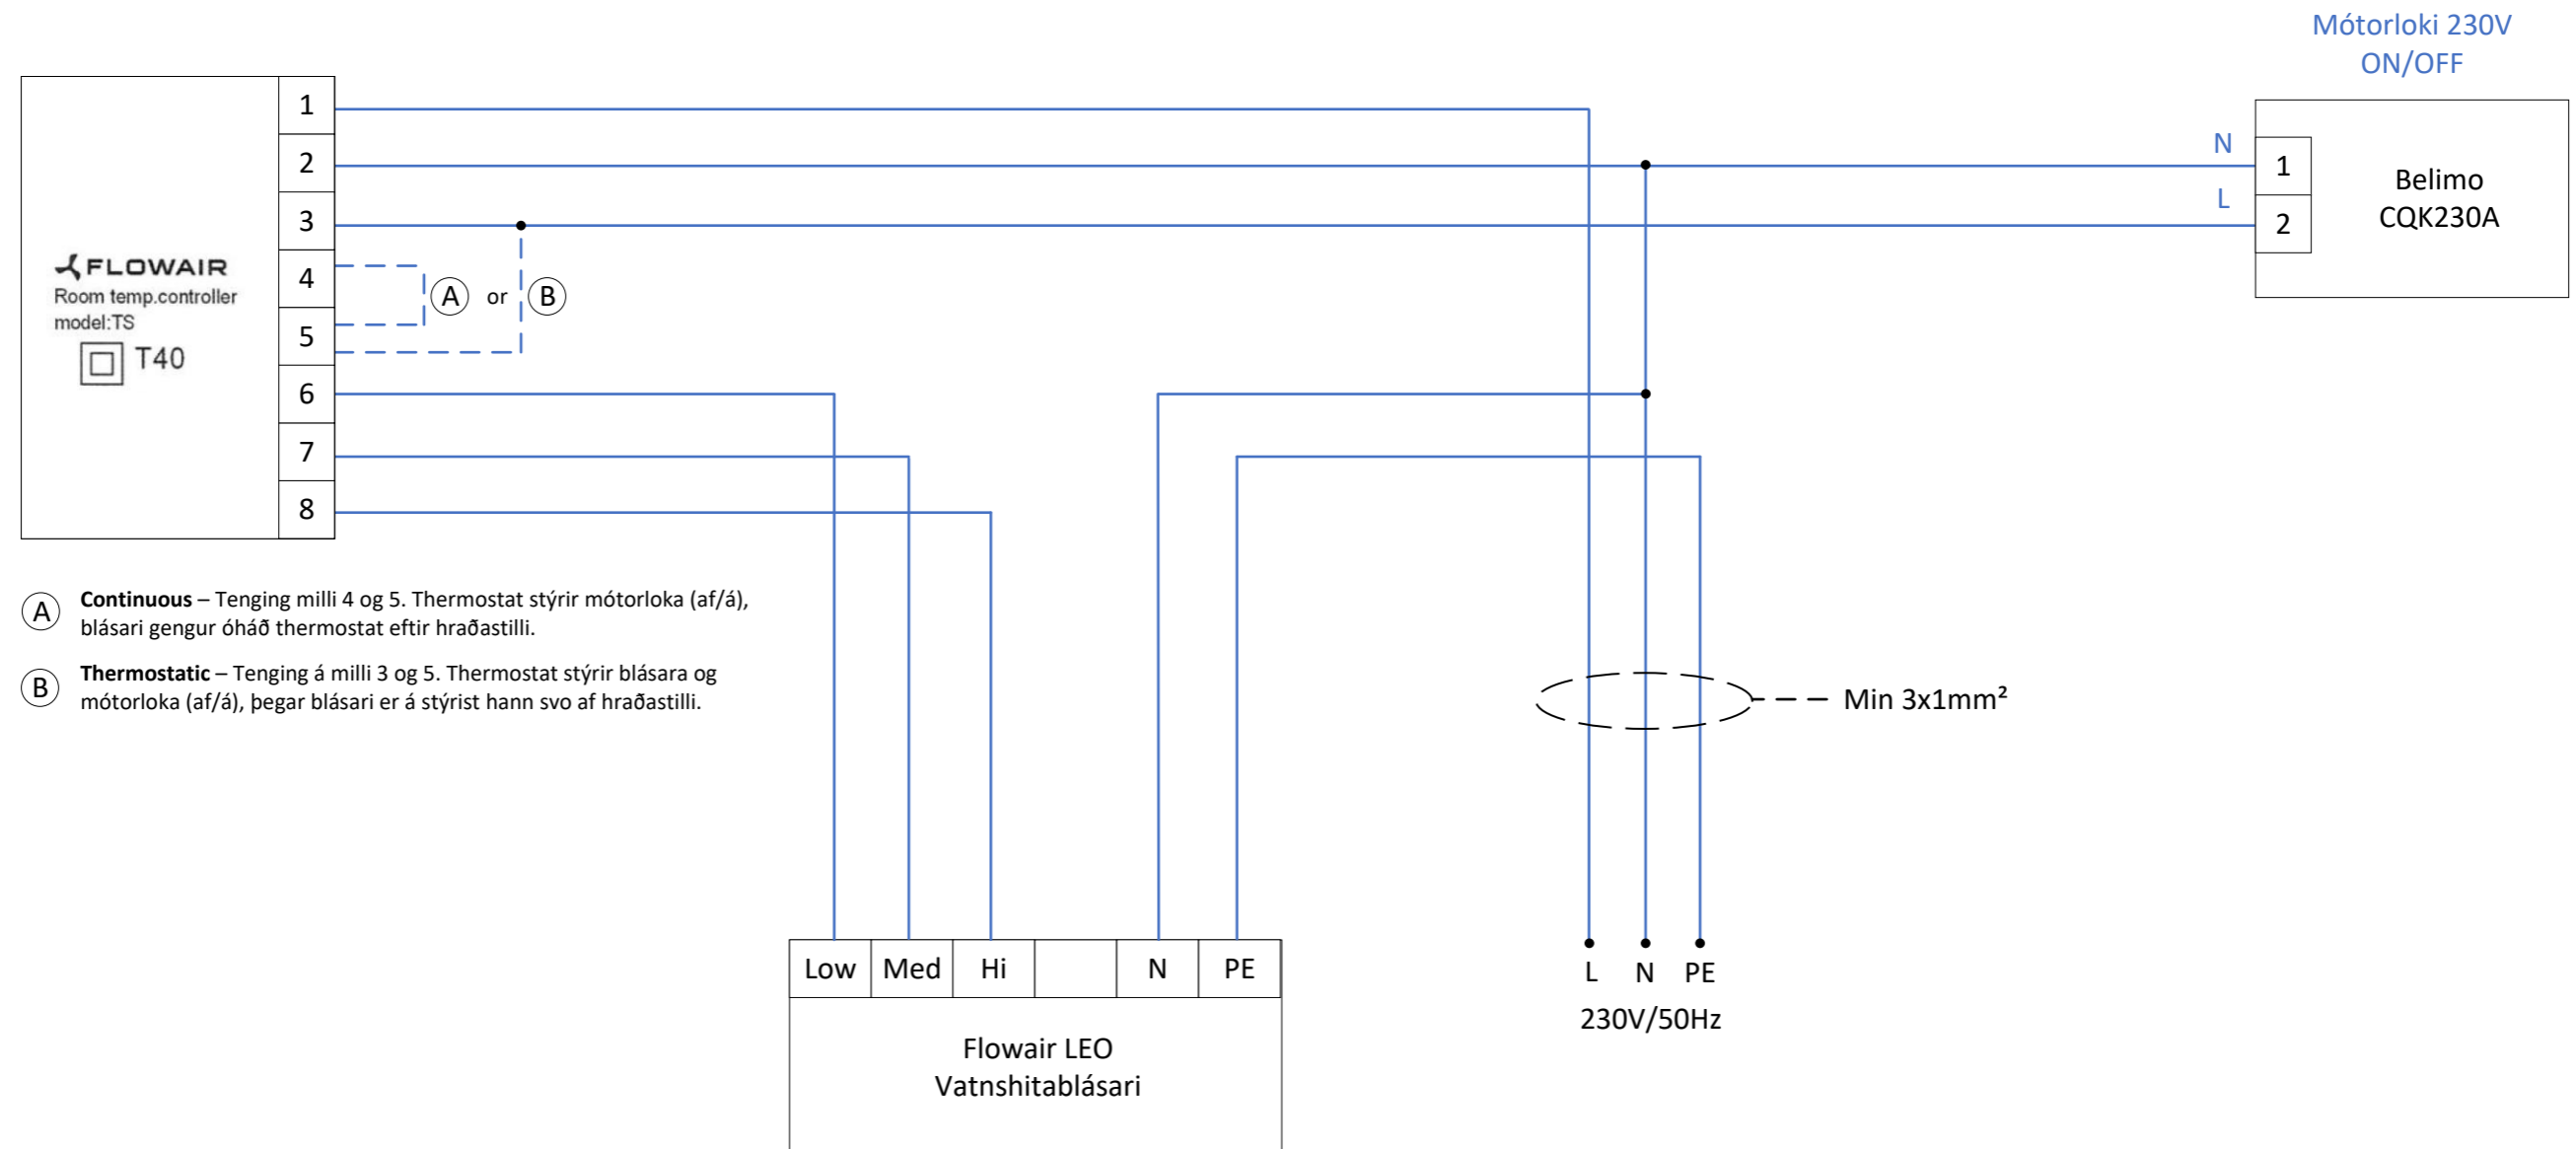

- (A) **Continuous** – Tenging milli 4 og 5. Thermostat stýrir mótroloka (af/á), blásari gengur óháð thermostat eftir hraðastilli.
- (B) **Thermostatic** – Tenging á milli 3 og 5. Thermostat stýrir blásara og mótroloka (af/á), þegar blásari er á stýrist hann svo af hraðastilli.

ATH. Tengingar eiga aðeins við um búnað sem upptalinn er á teikningu.

 **Hitatækni**

Teiknað af	Atli Örn Friðmarsson	
Viðskiptavinur	Hitatækni	Verkefni Thermostat → Flowair LEO hitablásari
Lýsing	Tengingar	Dagsetning 16/07/2020